

MANUAL FA5960

FA5960 är en kombinerad ventil för reglering och flödesmätning. Två mätventiler och en märkflik för förinställningsvärdet medföljer. Mätventilerna kan antingen monteras på vänster sida, på höger sida, eller på ovasidan. Därmed kan optimal åtkomlighet och enkel anslutning av mätinstrument uppnås oavsett hur ventilen monterats.

OBS! Lyft aldrig ventilen i handratten!

Driftdata

Högst tillåtna arbetstemperatur	130°C
Lägsta arbetstemperatur	-10°C
Högst tillåtna arbetstryck	16 bar

Flödesriktning

Det är viktigt att ventilen monteras så att flödet genom ventilen sker i den riktning som anges med pilen på huset.

Montering

Ventilen kan monteras i valfritt läge tack vare att ventilspindeln har konstant höjd och är vinkelrät mot ventilaxeln, vilket ger möjlighet att montera ventilen för optimal åtkomlighet och manövrerbarhet.

För bästa reglering skall ventilen installeras med raksträcka 10 x DN före och 5 x DN efter ventilen, se Bild 1.




Bild 1: Installation med raksträckor

Mätning av tryckfall

Injusteringsventil FA5960 har två mätventiler. Med hjälp av lämpligt mätinstrument kan man mäta tryckfallet och därigenom beräkna det aktuella flödet i relation till inställt läge.

Vid användning av etylenglykol som frostskyddsmedel är den lägsta tillåtna andelen 25% och den högsta 35%. Detta påverkar det strömmande mediets densitet och detta måste beaktas vid beräkningar utgående från tryckfallet över ventilen.

WARNING! Öppna inte mätventilerna förrän ett mätinstrument har anslutits. Annars finns risk för personskada när hett vatten sprutar ut!

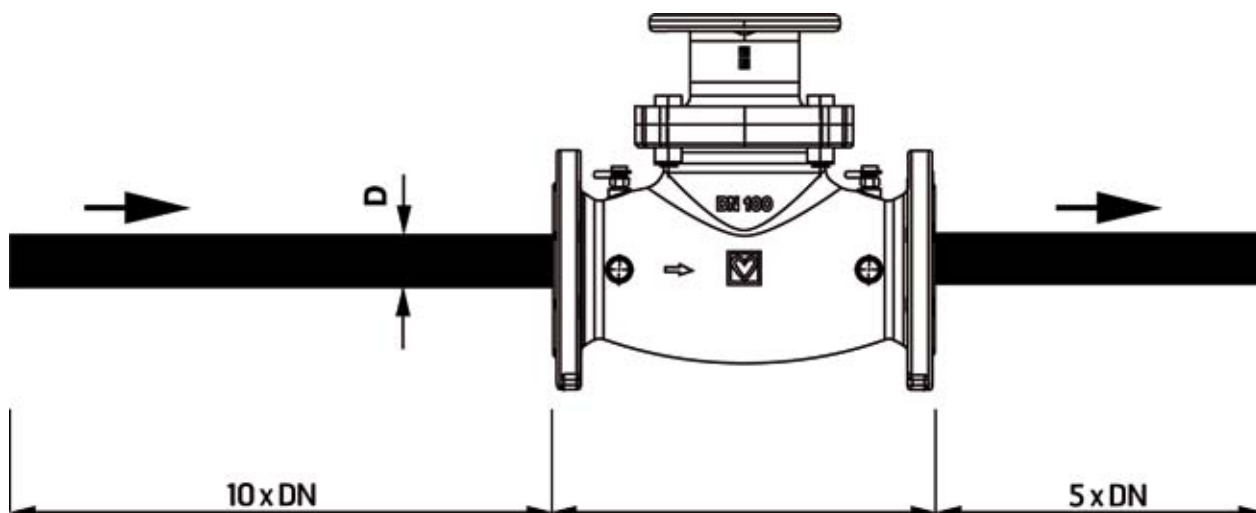

Förinställning

Injusteringsventil **FA5960** levereras i stängt läge. Förinställningen motsvarar maximal öppning. Handrattens mekanism är så justerad att siffervisningen är 0,0 när ventilen är stängd.

1. Ställ in önskat värde för förinställningen på vredet.
2. De röda siffrorna anger tiondelar av varvet och de blåa siffrorna visar hela varv.
3. Under locket i handratten sitter förinställningsspindel. Denna förinställningsspindel justeras med en spårskruvmejsel med 8 mm klinga. När vredet ställts in vrids förinställningsspindel till stopp **moturs**. Därmed är förinställningen gjord. Den förinställda ventilen kan frigöras när som helst och kan ställas in på vilket läge som helst under det förinställda värdet. Förinställningsspindelns skyddas mot obehörig manipulering av locket i handratten.
4. Märk ut det inställda värdet på förinställningsfliken genom att bryta av de tappar som motsvarar siffrorna i vredets inställning. Sätt fast fliken vid ventilen. Det är då möjligt att återställa/kontrollera förinställningsvärdet i samband med servicearbeten o.s.v. utan att behöva slå upp värdet i någon anteckningsbok.

Fabriksinställning

Från fabriken är indikatorn inställd för att visa 0,0 när ventilen är stängd. Om hela handrattspaketet (vred, sifferhjul, bottenplatta) tas bort från ventilen, eller om någon defekt del måste bytas ut, gör så här för att se till att siffervisningen blir korrekt efter återmontering:

1. Sätt tillbaka hela paketet och dra fast tre insekts-skrivar och fyra sexkantsskrivar.
2. Stäng ventilen genom att vrida vredet medurs.
3. Om visningen nu är 0,0 sitter vredet rätt.
4. Därefter fixeras vredet på spindelns.
5. Låsskruven skruvas fast.
6. Nu kan regulatorn ställas in på önskat värde.